



SYDLANGELAND FJERNVARME A.M.B.A  
Østerskovvej 2b  
5932 Humble

Fremsendt pr. mail: [sydlangeland-fjernvarme@mail.dk](mailto:sydlangeland-fjernvarme@mail.dk)

Dato: 3. juni 2020

J. nr. 18/7332

Ref: HGM

## **Afgørelse om, at udskiftning af halmkedel ikke er omfattet af krav om VVM-pligt**

Langeland Kommune har den 9. juni 2018 modtaget en ansøgning fra Sydlangeland Fjernvarme AMBA, omhandlende udskiftning af halmkedel på selskabets anlæg Østerskovvej 2b, 5932 Humble. Ansøger har samtidig indsendt en ansøgning til afgørelse af, om projektet er omfattet af VVM-pligt. Der er den 18. maj 2020 modtaget en ny ansøgning, da der ønskes en halmkedel fra en anden fabrikant, end angivet i ansøgningen fra 9. juni 2018.

### **Vurdering**

Langeland Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven<sup>1</sup>, bilag 2 pkt. 3 ENERGINDUSTRIEN, litra a: *"Industriallæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand"*.

Projektet skal således som et minimum screenes efter LBK 1225.

Det skal derfor igennem en screenings proces vurderes, om udskiftningen af kedlen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) inden, det kan tillades. Screeningen skal danne grundlag for en vurdering af, om projektet på baggrund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Langeland Kommune er kompetent myndighed, idet projektet ikke er omfattet af bestemmelser i miljøvurderingslovens kapitel 6, § 17 stk. 2-7 eller kapitel 2 i myndighedsbekendtgørelsen<sup>2</sup>

### **Afgørelse**

Langeland Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at det beskrevne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og kommunen har **truffet afgørelse om, at udskiftningen ikke er VVM-pligtigt, dvs. der ikke er krav om miljøvurdering.**


<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 913 af 130/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

På [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk) kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail [db@langelandkommune.dk](mailto:db@langelandkommune.dk) eller tlf. 23 99 01 40.

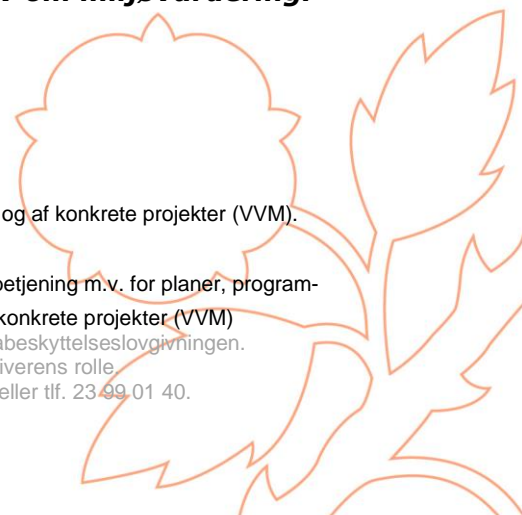



Langeland Kommune har gennemgået de indsendte oplysninger og foretaget en vurdering i forhold til det omgivende miljø og fundet, at det ansøgte, ikke kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Vurderingen er foretaget med baggrund i Sydlangeland Fjernvarmes oplysninger og efter miljøvurderingslovens bilag 6.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018).

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet, men alene en afgørelse om, at udskiftningen af kedlen ikke skal gennem en miljøvurdering, før Langeland Kommune kan træffe yderligere afgørelser om det ansøgte.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er Sydlangeland Fjernvarme forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen forventes offentliggjort på Langeland Kommunes hjemmeside den 5. juni 2020 med mulighed for at indbringe klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annonceringsdatoen. Selve screeningsdokumentet kan udleveres ved henvendelse på mail til: [hgm@langelandkommune.dk](mailto:hgm@langelandkommune.dk)

### **Det ansøgte projekt, der ligger til grund for afgørelsen**

Projektet vedrører en udskiftning af den eksisterende Vølund halmkedel med en ny halmkedel af mærket Danstroker Verdo Straw Master. Den eksisterende Vølund halmkedel er 24 år er udtjent og udgør en forsyningssikkerhedsmæssig risiko, da flere reservedele ikke længere produceres.

Den ny halmkedel bestykses med både posefilter og røggaskondensering. Bygningsmæssigt vil det nye kedelanlæg kunne rummes af eksisterende bygninger, hvorfor de bygningsmæssige arbejder vurderes begrænsede.

Dele af det eksisterende halmtransportanlæg fra halmlager til kedel renoveres, da det har en fornuftig tilstand. Grundet at der etableres røggaskondensering skal den eksisterende skorsten udskiftes til ny skorsten med rustfri røgrør.

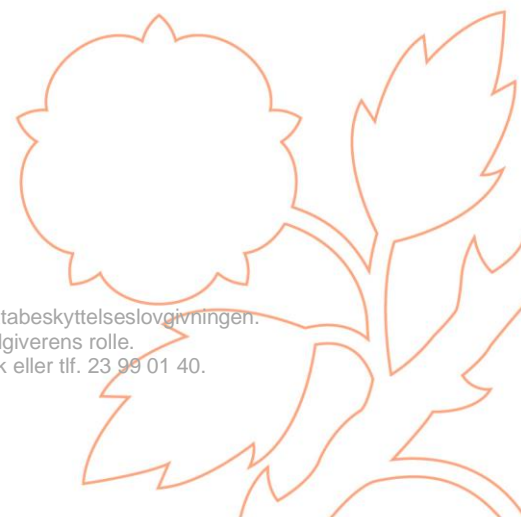




Fig. 1 :Luftfoto med angivelse af placering af ny kedel

Der er i afgørelsen lagt vægt på;

- at projektet ikke vil påvirke beskyttet natur.
- at projektet ikke vil påvirke egnede levesteder for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV og at projektet derfor ikke vil skade bilag IV arter eller deres yngel- og eller rasteområder.
- at projektet ikke udgør en risiko for områder med særlige drikkevandsinteresser.
- at landskabet ikke påvirkes, da der ikke sker væsentlige bygningsmæssige ændringer

### Øvrige bemærkninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i projektet som beskrevet i ansøgningen af 9. juli 2018 samt rettelse af 18. maj 2020, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på afgørelsestidspunktet.





### Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet ifølge planlovens §§ 58 og 59. Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen.

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Langeland Kommune om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevarerklagenævnet gebyret.

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Langeland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger, jf. § 54.

### Aktindsigt

Langeland Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Forvaltningsloven<sup>i</sup> og Offentlighedslovens<sup>ii</sup> § 7 er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Anmodning om aktindsigt kan rettes til Langeland Kommune, Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller [teknik.miljoe@langelandkommune](mailto:teknik.miljoe@langelandkommune). Ligeledes skal kommunen efter persondataloven gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver registreret i Langeland Kommune. Yderligere oplysninger kan indhentes hos Langeland Kommune [teknik.miljoe@langelandkommune](mailto:teknik.miljoe@langelandkommune).


Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Helle Madsen

4

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. På [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk) kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail [dbr@langelandkommune.dk](mailto:dbr@langelandkommune.dk) eller tlf. 23 99 01 40.

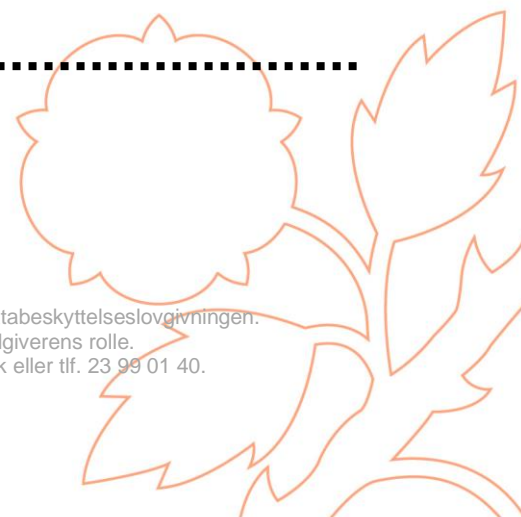



DFP, att: Morten Søgaard Nielsen email: [msn@dfp.dk](mailto:msn@dfp.dk)/[post@dfp.dk](mailto:post@dfp.dk)

---

<sup>i</sup> Forvaltningsloven. LBK nr 433 af 22/04/2014

<sup>ii</sup> Offentlighedsloven. – LOV nr 606 af 12/6/2013

